

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2025.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: - Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng lò hơi công suất 750kg/h của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

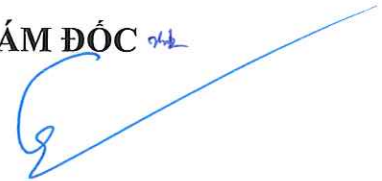
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Văn Thiết – Tổ trưởng Tổ kỹ thuật thông dụng; Số điện thoại: 0916549875
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
 - Nhận qua email: Email: kythuatvattu.bvsn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 5 ngày (ngày làm việc) , kể từ ngày phát hành yêu cầu báo giá. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	GHI CHÚ
1	Bảo trì, bảo dưỡng lò hơi công suất 750kg/h - Thử lạnh nâng áp suất lò nên áp suất làm việc, dùng bơm cấp nước lạnh vào lò - Phá cặn cặn lò hơi bằng hóa chất GT01 - Kiểm tra ống thủy sáng tối, bảo dưỡng các van, tủ điện điều khiển. - Thông rửa cặn khói.	Cái	01	Chi tiết các nội dung thực hiện như bảng đính kèm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VT-TBYT. ✓

GIÁM ĐỐC 

Bùi Minh Cường

YÊU CẦU KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG LÒ HƠI 750KG/H

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Thử lạnh nâng áp suất lò nên áp suất làm việc, dùng bơm cấp nước lạnh vào lò	- Kiểm tra áp suất lò (bơm nước lạnh vào lò tạo áp suất) - Kiểm tra mặt sàng trước và sau thân lò bằng cơ học. - Kiểm tra buồng đốt các ống nước có biến dạng dò rỉ không - Mở cửa vệ sinh trước sau thân lò thông rửa các ống lửa, thay gioăng cửa vệ sinh ,cửa khói. - Kiểm tra các ống lửa có biến dạng không. - Dùng nước vệ sinh toàn bộ côn khói, bộ khử bụi, thông tắc ống lửa. - Sơn lại toàn bộ côn khói, cầu thang, sàn thao tác bằng sơn chống rỉ....sơn màu.
2	Phá cấu cặn lò hơi bằng hóa chất GT01	- Hoá chất phá cấu cặn GTC01. - Tháo cửa làm vệ sinh bằng cơ học. - Thời gian ngâm hóa chất ít nhất 12h. - Ngâm hóa chất xong xả hóa chất 2 đến 3 lần bằng nước sạch sau đó kiểm tra lại toàn bộ ống lửa, ống nước của lò, sau khi bảo dưỡng xong đốt lò nâng áp xuất lò hơi từ 0 đến áp xuất làm việc, căn chỉnh lại toàn bộ hệ thống, bàn giao đưa lò hơi vào vận hành.
3	Kiểm tra ống thủy sáng tối, bảo dưỡng các van ,tủ điện điều khiển	- Thay gioăng ống thủy tối, kiểm tra thanh đo,vệ sinh thanh đo. - Kiểm tra kính ống thủy sáng, kiểm tra, thông tắc các van ống thủy không để tắc. - Kiểm tra mực nước không được phép nước dưới mực nước bình thường. - Vệ sinh toàn bộ ống thủy sáng tối, sơn xịt lại toàn bộ thay gioăng chèn túp. - Bảo dưỡng các van an toàn, căn chỉnh lại van an toàn theo chế độ đã cài đặt. - Bảo dưỡng các van hơi, van chặn buồng đốt, van xả đáy lò hơi, thay gioăng, chèn túp, căn chỉnh an toàn khi vận hành. - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống tủ điện, hệ thống bơm tự động cấp nước, còi báo động khi sự cố cạn nước.
4	Thông rửa côn khói	-Vệ sinh hệ thống khử bụi côn khói - Tháo cửa vệ sinh - Thông rửa hút bụi